


K. - Annexe - Plans

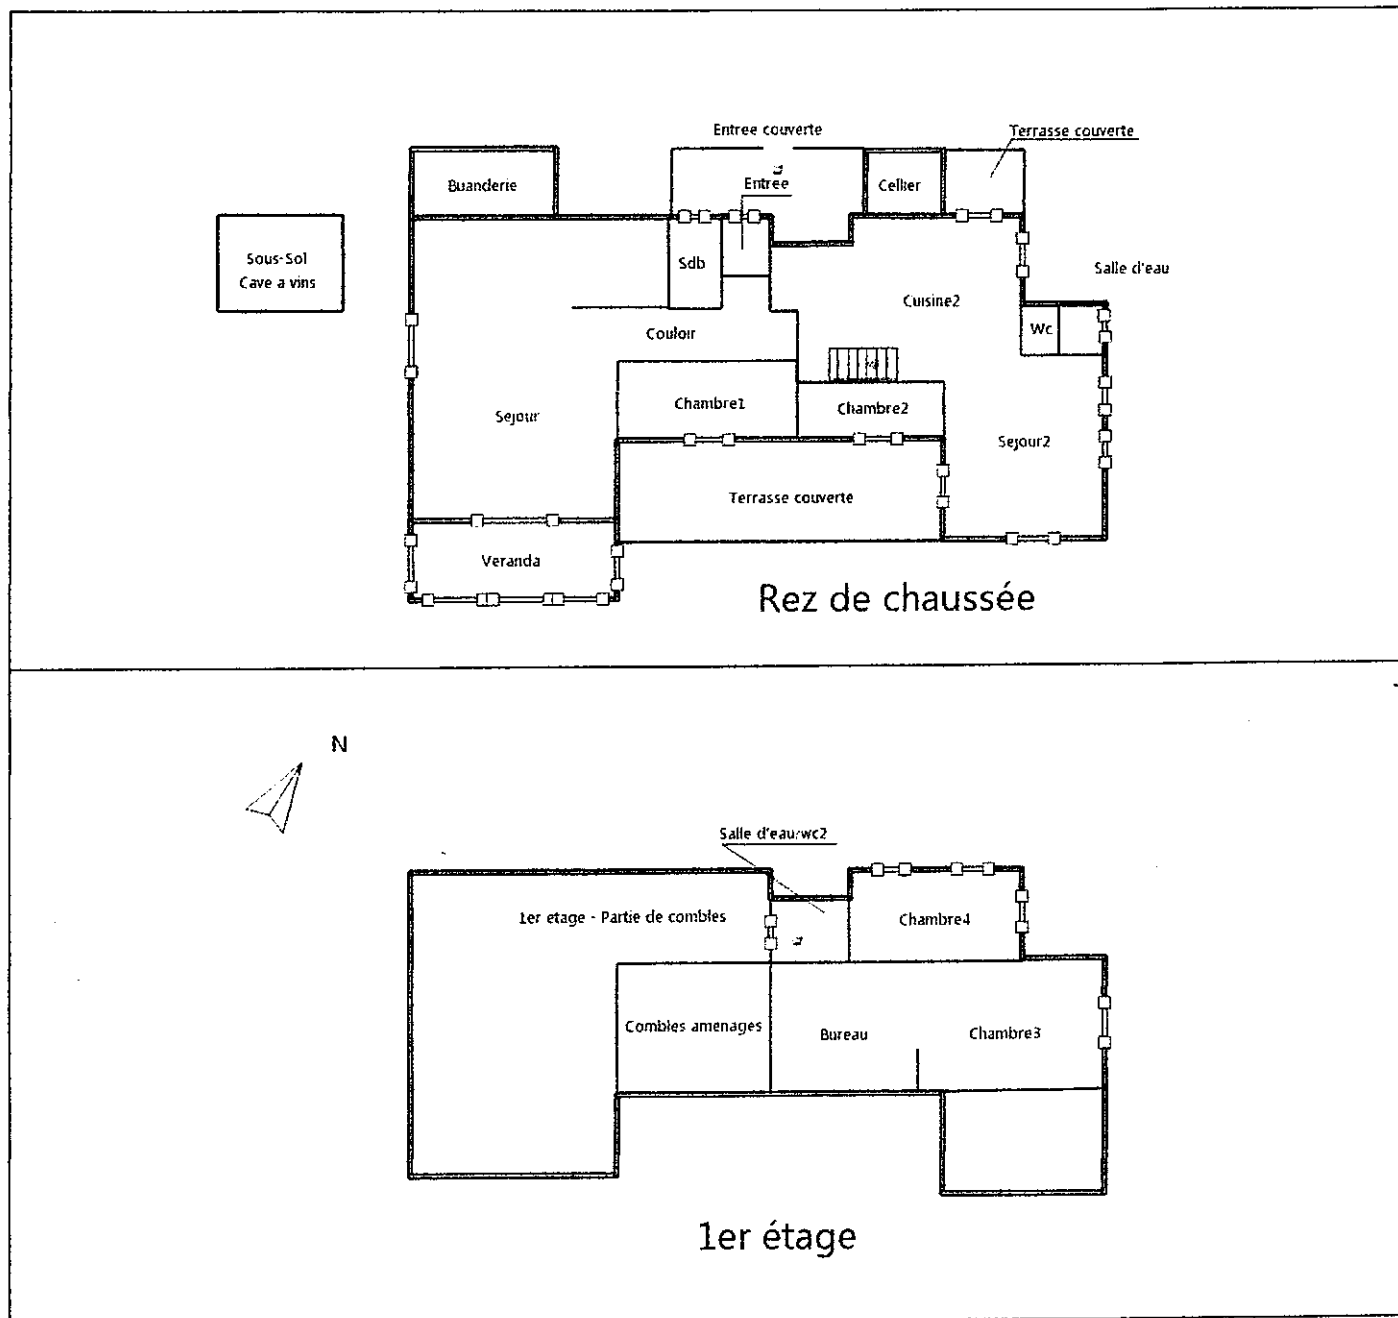

L. - Annexe - Photos

Photos jointes à ce rapport.

M. - Commentaires et recommandations

L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

